



國立中興大學實驗動物照護及使用委員會

Affidavit of Approval of Animal Use Protocol

National Chung Hsing University

灰字部分由申請單位刪除後自行填寫，附件隨此檔案寄出，請張貼此證書於實驗場域


實驗室場域核可項目：(動物)行為學實驗

核可通過日期/編號：1150507/LXL1150507 (由 IACUC 填寫)

實驗室主管	姓名：李小龍	電話：0912567890
實驗人員 (操作技術須經 主管訓練合格)	姓名： 李光耀 李容積	電話： 0988999111 0988999112
實驗項目	水迷宮試驗 轉棒試驗	☐ 標準化作業程序 (附件 1) ☐ 標準化作業程序 (附件 2) 以上提供 word 檔案，經委員會審核通過後印出， 存放於實驗區域備查。
硬體環境	防震與穩定性 噪音控制 光照管理 氣味與通風 溫濕度穩定性 影像紀錄	☐ 硬體環境說明書已提供 (附件:LXL 硬體) ☐ 勘查後已核准 (勘查日期:) ☐ 勘查後部分項目未核准、不適用或以替代方案進行後核准。 (勘查日期:) (替代方案附件:)

實驗室名稱/位置：中興大學獸醫系李小龍實驗室，中興大學獸醫系 B1-2

實驗區域平面圖：

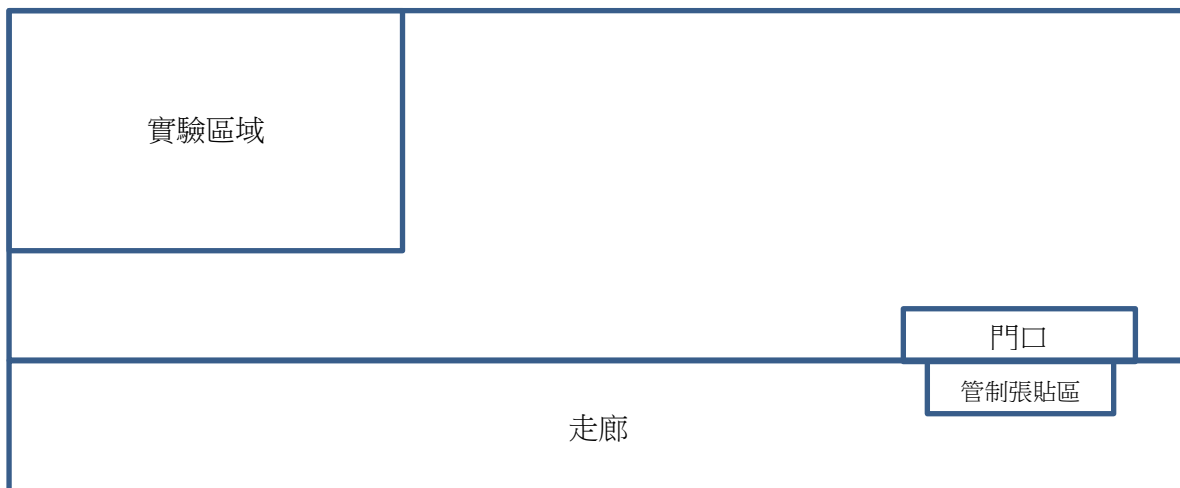

附件: 硬體環境

防震與穩定性，已確保實驗室周邊無異常震動。噪音控制在 60 分貝以下。光照管理比照原物飼養環境的 12/12 定時光照週期，亮度約在 150 流明左右，驗場域通風每小時 10~15 次，溫度控制 22 攝氏度，濕度 50~60%，實驗全程以錄影機記錄所有過程。

附件: 水迷宮試驗標準作業程序

...

附件: 轉棒試驗標準作業程序

....